


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS-Magic® 60

Nr kat. 6059477

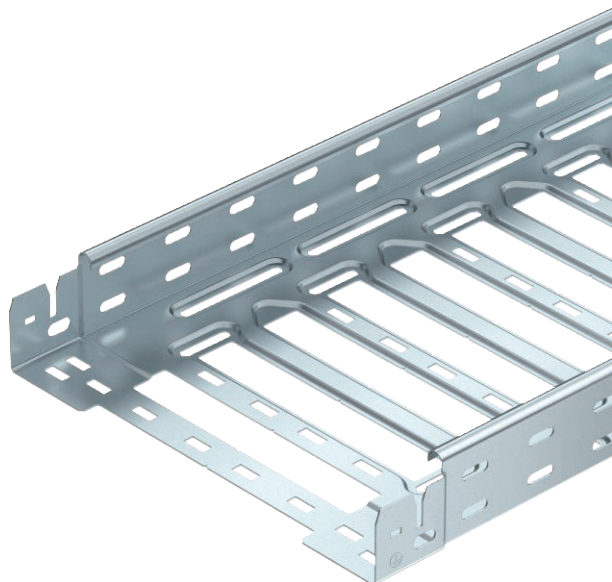

SKSM 60 = System ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

System przepuszczalnych koryt kablowych od szerokości 200 mm zgodny z przepisami VdS 2092 o 30%-wej perforacji do zastosowania poniżej instalacji tryskaczowych.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Tekst normy produktu

Koryto zostało przetestowane pod kątem montażu nad podwieszanymi sufitami przeciwpożarowymi (szerokość koryta 100 - 600 mm).
Projekt i parametry instalacji według aktualnych certyfikatów.
Więcej informacji można znaleźć w katalogu systemów przeciwpożarowych.

Dane podstawowe

Nr kat.	6059477
Typ	SKSM 620 FT
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200x3050
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	359,02 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS-Magic® 60

Nr kat. 6059477




Dane techniczne



Przekrój użytkowy	11.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	118,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐

Wymiary

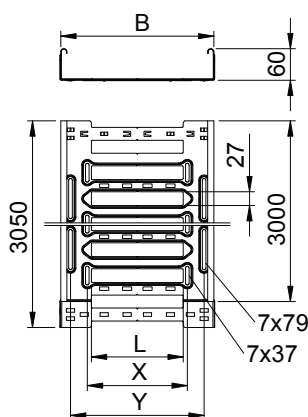


Długość	3.050,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar L	80,00 mm
Wymiar x	96,00 mm
Wymiar y	162,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	3,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2,25 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,58 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	1,00 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSM 60

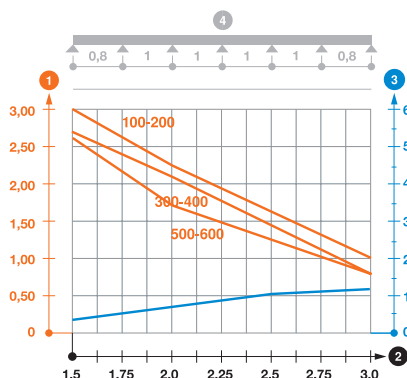

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór