

*S 225 2p 25A



Specyfikacje

Numer katalogowy	002421122
Opis	*S 225 2p 25A
Nazwa klasy	Łącznik
Funkcja	Łącznik
Prąd znamionowy (A)	25
Ilość biegunów	2
Stopień ochrony IP	IP20
Kategoria pracy	AC-22A
Napięcie znamionowe DC (V)	24
Grupa katalogowa	Przełącznik sterujący
Podgrupa wyrobów	Przełącznik 1-0, Przełącznik 1-0 z lampką kontrolną
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60 Hz
Normy	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Maks. możliwy przekrój poprzeczny (mm ²)	1x6mm ² / 2x2,5mm ² , max 1Nm
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja

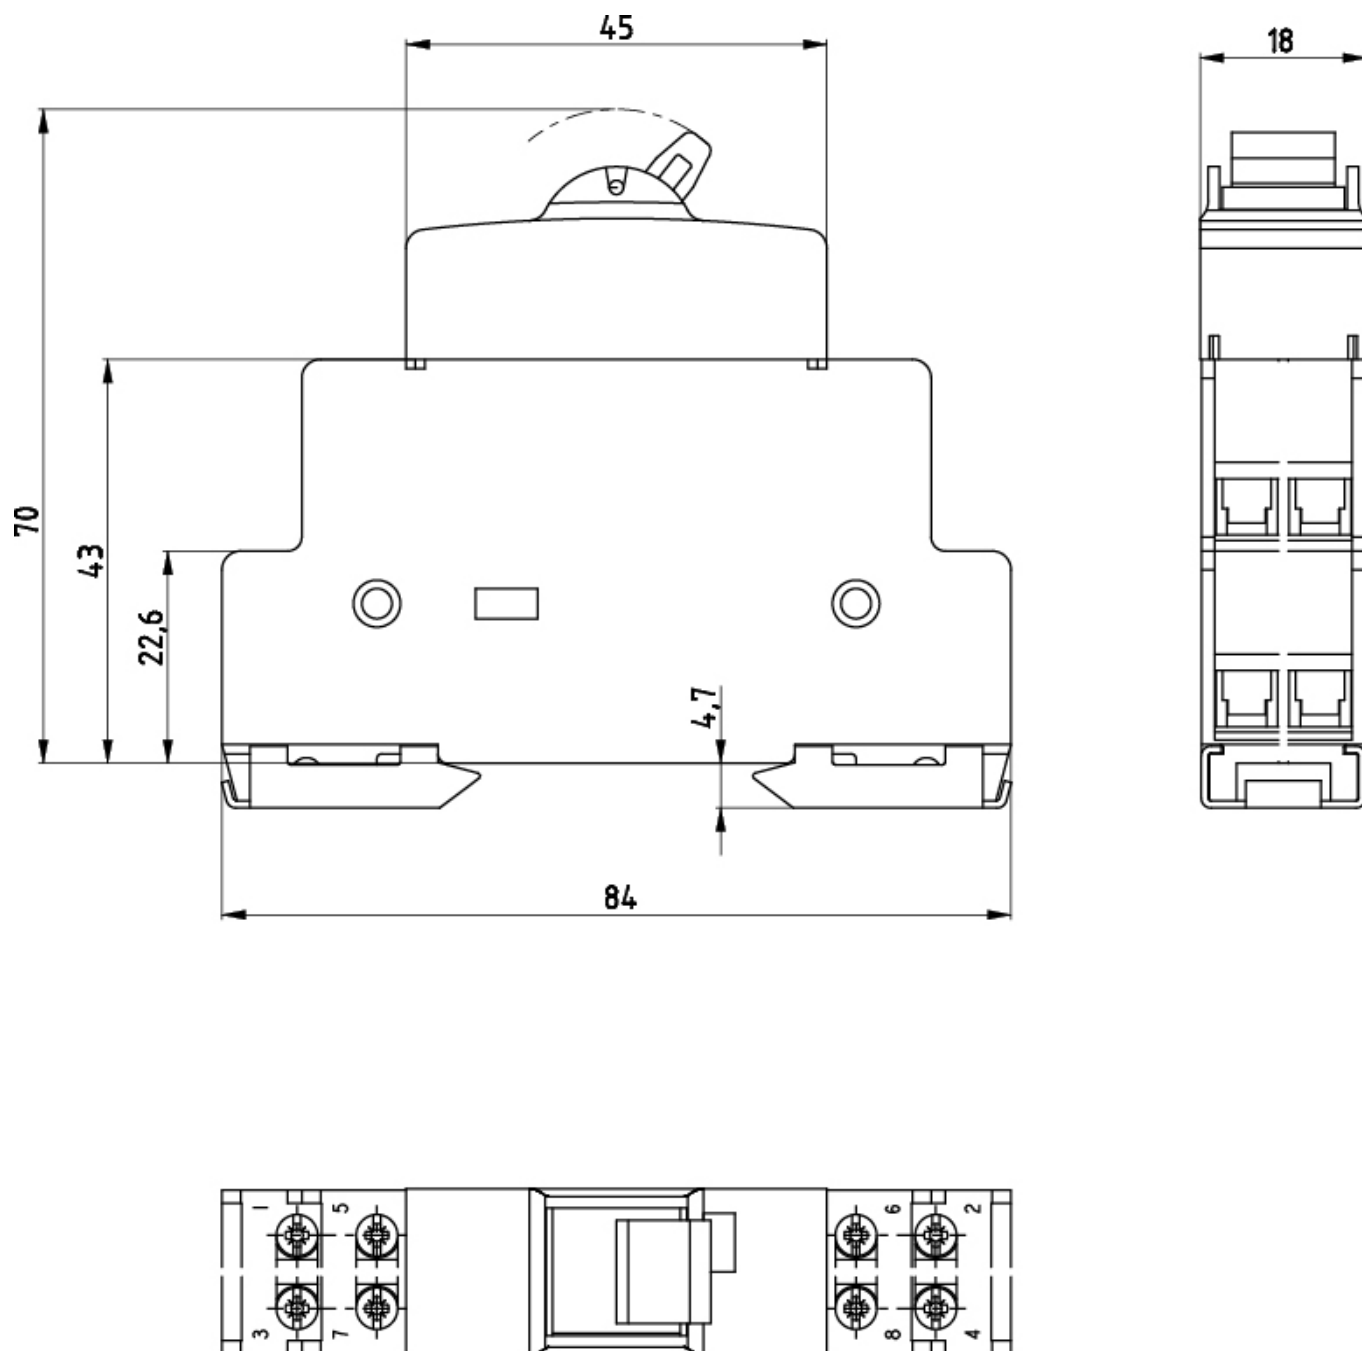


Katalog danych technicznych
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001545
Nazwa klasy	Łącznik modułowy
Funkcja przełączająca	Przełącznik sterujący
Liczba biegunów	2
Prąd znamionowy	25A
Napięcie znamionowe	400V
Rodzaj napięcia	AC
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Głębokość wbudowania	68mm
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy




Symbol/Połączenie


1|

2|


SG 116

1|3|

2|4|

SG 216

1|3|5|

2|4|6|

SG 316


1|3|5|7|

2|4|6|8|

SG 416


1|

2|


SG 125

1|3|

2|4|

SG 225

1|3|5|

2|4|6|

SG 325

1|3|5|7|

2|4|6|8|

SG 425

Certyfikat



Vom BMWA mit GZ 92714/237-IV/9/00 staatlich akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle

Prüfbericht

Bezeichnung des Projektes

**TYPPRÜFUNG AN
EINBAUGERÄTEN
TYP EVESYS**

Auftraggeber

**ELEKTROELEMENT d.d.
Obrezija 5
1411 Izlake
SLOVENIJA**

Auftrag vom / Zahl

05. 07. 1999 / ---

Projekt Nr.

2.03.00021.1.0/EVESYS/ÖVE

Sachbearbeiter

Ing. J. Ainetter

Ausstellungsdatum	15. Mai 2001
Ausfertigungen: Anzahl/Nr.	1 / 1
Anzahl der Seiten	2
Anzahl der Beilagen im Blatt	---

Haupttyp:

5 GE 15
S116, SL116, IS116, SS116, KS216
3 GE 8
T216, TL216, L1

CCA-Test Report

2.03.00021.1.0/EVESYS

Nebentyp:

20
S216 ... S425, SL216 ... SL325
IS216 ... IS225, SS216 ... SS225
KS416, T416

Das (Die) Prüfergebnis(se) bezieht(en) sich ausschließlich auf den (die) Prüfgegenstand(stände).

Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Forschungszentrums.